



Art.-Nr: KCW411WL

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 30 m, IP54,

Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KCW411WL



DONNÉES TECHNIQUES




Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz



Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	4,3 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.84
Poids, emballage inclus	0.93
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	305 lm
Flux lumineux secours	335 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552168



DESSIN TECHNIQUE

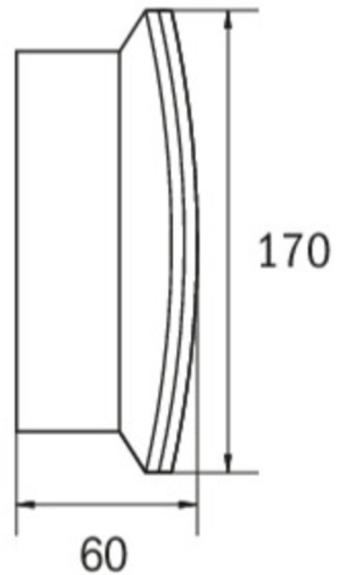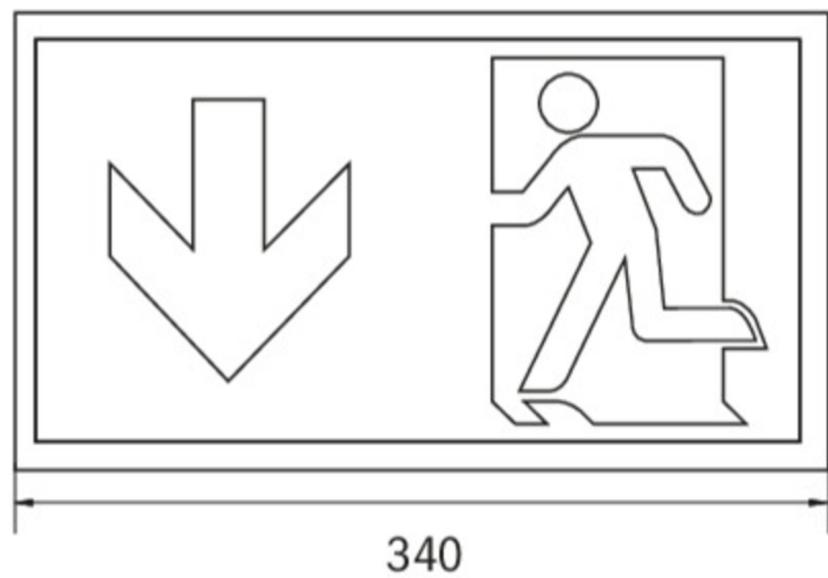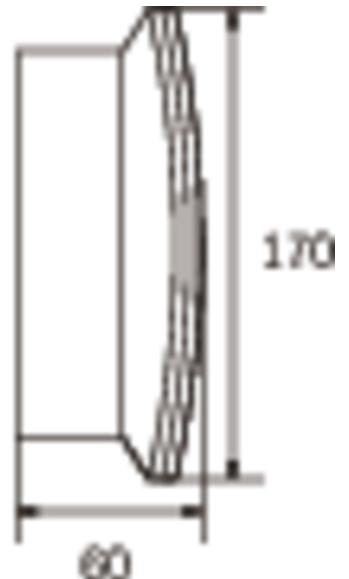

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -
DWKCW -
KC-IP65 -
KCER -
KCWFH -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Au: 10.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.