



Art.-Nr: KMMU018SC
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll, 8 timer, 24 m, IP43, plast, hvit

Slim convex escape sign light with clear closed hood. The universal mounting includes wall and ceiling surface mounting, as well as the possibility of recessed ceiling installation in conjunction with the mounting frame. Planning safety for marking the escape and rescue routes for one- or two-sided lettering is ensured by the tool-free, variable use of the pictograms on site. The pictograms are internal and are inserted solvent-free. The pictogram set (right, left, top and bottom arrow) is included as standard.

Exit sign according to EN 60598-1, EN 605982-22 and EN 1838.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V



Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
dybde	35 mm
Bredde	251 mm
Høyde	173 mm
Vekt	0.7
Vekt inkludert emballasje	0.8
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	85 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659566548



TEKNISK TEGNING

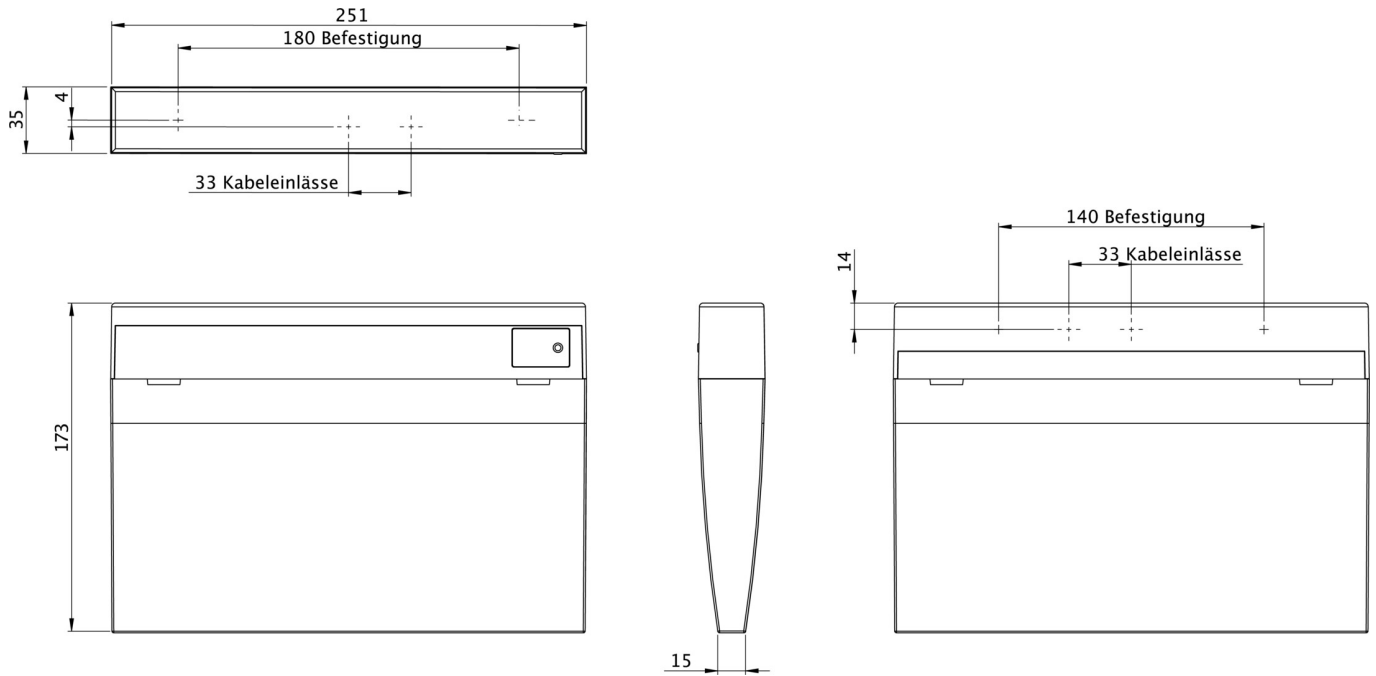

TILBEHØRSLISTE

DSA -
KME-EB -
KMBE -
AWKSU -
2PW-EB -
BALLPLX-KMU -
LFP3233.01 - teknologi Batteri



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMMU018WB		Trådløs Basic	Ett batteri		€€	ja	lav	ja	50	sentralt
KMMU018WL		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 01.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.